
Classificare una miscela

Lo schema decisionale del CLP in una pagina

Stefano Marton · stefano@marton.dev

Aggiornato al 1 novembre 2026

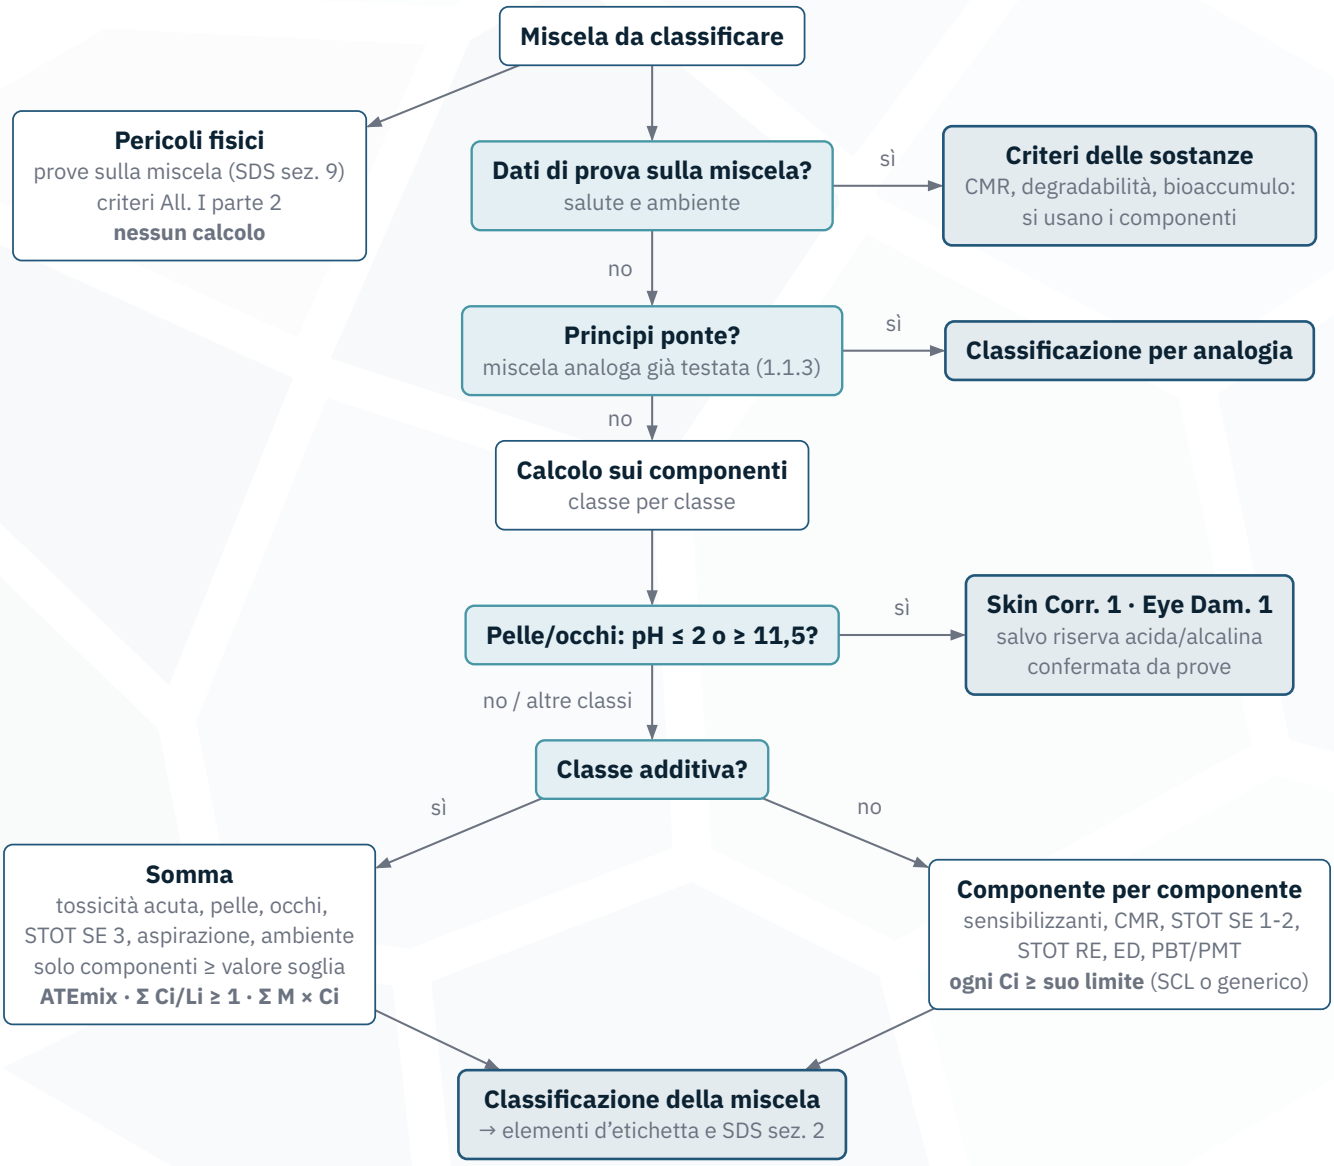

Valore soglia ≠ limite. Il valore soglia dice se un componente entra nel conto (0,1 % per tossicità acuta cat. 1-3 e ambiente cat. 1, diviso per il fattore M; 1 % per le altre). Il limite dice se la miscela è classificata.

Limiti specifici e fattori M vengono dall'Allegato VI o dalla SDS del fornitore (sez. 3). Con un limite specifico si usa Σ Ci/Li ≥ 1; un corrosivo con limite specifico non prende il fattore 10 nell'irritazione.

Intervalli di concentrazione. Se conosci solo un intervallo, usa l'estremo superiore: è la scelta prudente. Per l'aspirazione serve anche la viscosità ≤ 20,5 mm²/s a 40 °C.

Quest'opera è distribuita con licenza Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0. Puoi condividerla citando l'autore, per soli usi non commerciali, in forma integrale e non modificata. Testo completo: creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0.